


0		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Revision	Dato	Udført af	Beskrivelse							
01	17.08.2021	JAPOD	Changed customer trafo connection							
02	21.09.2021	JAPOD	Split panel documentation, updated panel name, changed diagrams according to mail from 17.09							
03	05.10.2021	JAPOD	Updated terminal marking							
04										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										

 ELOGIC			Projekt navn: Svinget		Sagsnr.: 185284-009B		Projekt rev.: 03 05.10.2021		Side		REV
Anlægsbetegn.: Fællestave opgang B					185284-009B						
Kunde: T H E-T teknik Aps							Side rev.:		Forrige side:		T avldata
Sidebetegn.: REVISIONSOVERSIGT			Dato: 13.08.2021		Konstr. tegner: HEHNI / JAPOD		Sidst udskrevet:		05-10-2021		Næste side:



Kabel:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

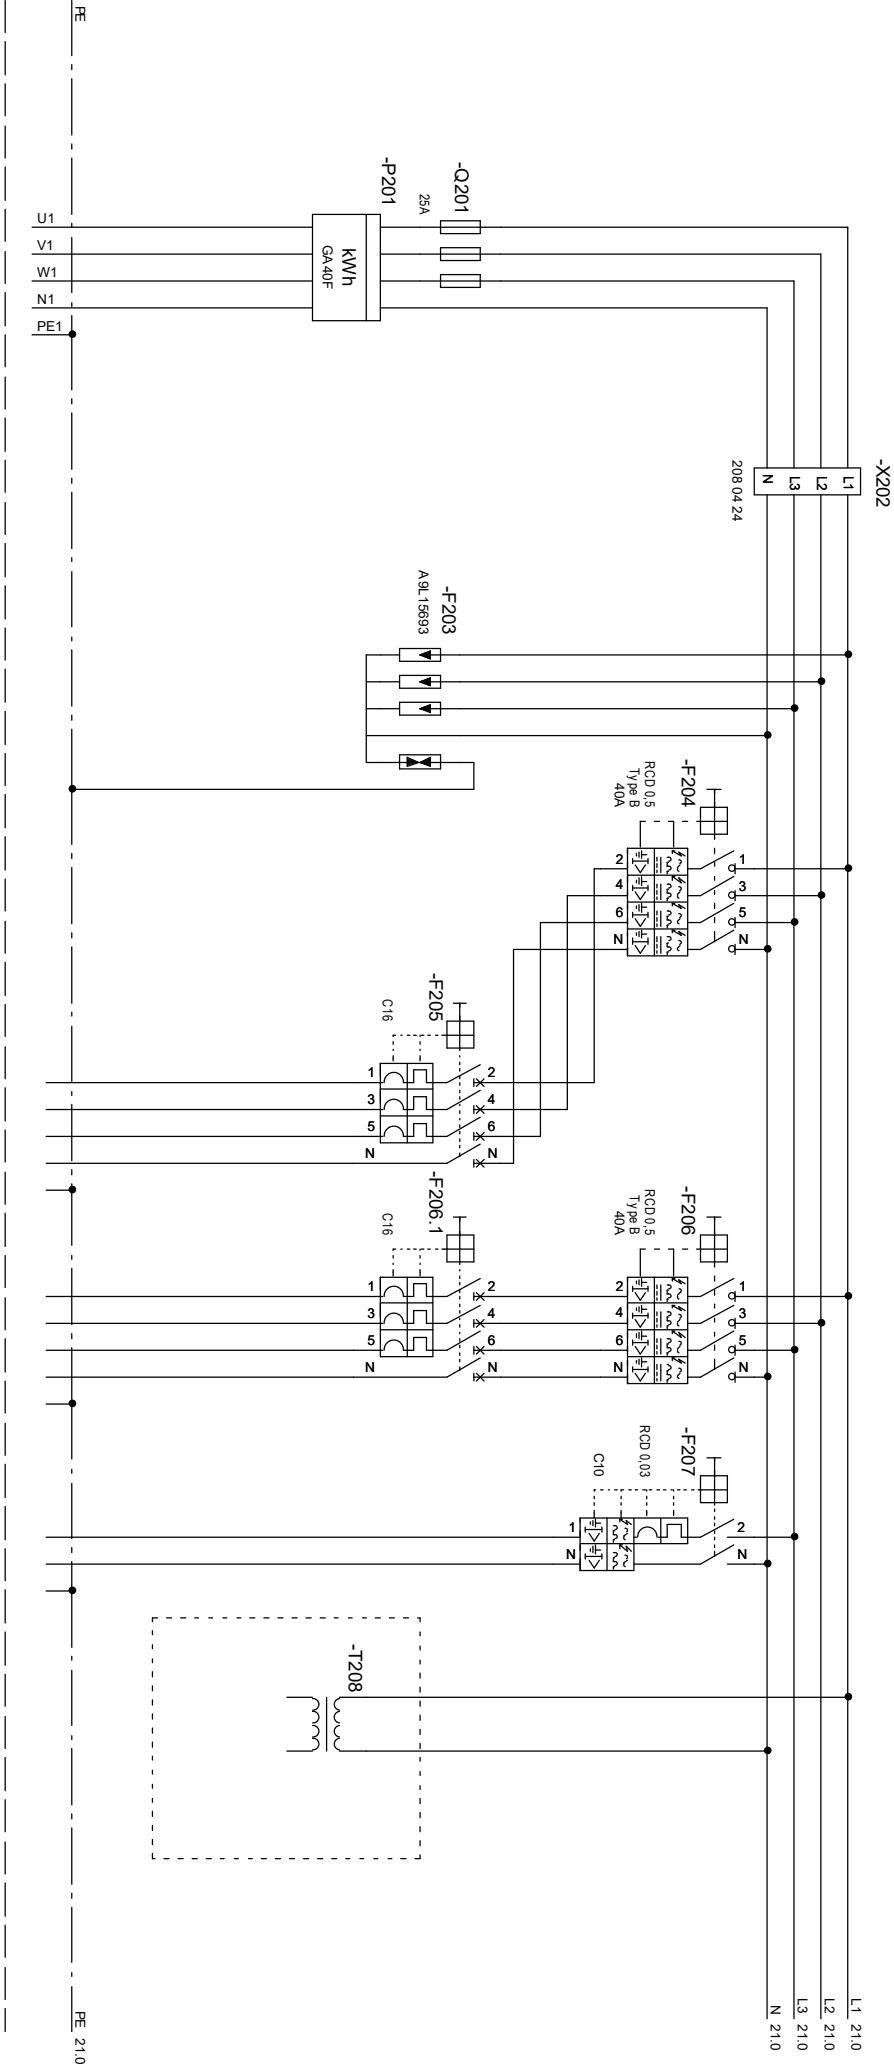

Pos.	Komponent	EAN-nr.	Type	Leverandør	Beskrivelse	Placering			
19	-F215	3606489444112	A9DC3610	Schneider Electric AS	Schneider Acti 9 Kombirelæ , 10 A, 1P+N, 30 mA, 6 kA, C, ICV40N	21/5			
20	-F216	3606489444112	A9DC3610	Schneider Electric AS	Schneider Acti 9 Kombirelæ , 10 A, 1P+N, 30 mA, 6 kA, C, ICV40N	21/6			
21	-F217	3606489444112	A9DC3610	Schneider Electric AS	Schneider Acti 9 Kombirelæ , 10 A, 1P+N, 30 mA, 6 kA, C, ICV40N	21/7			
22	-F221	3606489444112	A9DC3610	Schneider Electric AS	Schneider Acti 9 Kombirelæ , 10 A, 1P+N, 30 mA, 6 kA, C, ICV40N	22/1			
23	-F222	3606489444112	A9DC3610	Schneider Electric AS	Schneider Acti 9 Kombirelæ , 10 A, 1P+N, 30 mA, 6 kA, C, ICV40N	22/2			
24	-F223	3606489444112	A9DC3610	Schneider Electric AS	Schneider Acti 9 Kombirelæ , 10 A, 1P+N, 30 mA, 6 kA, C, ICV40N	22/3			
25	-F224	3606489444112	A9DC3610	Schneider Electric AS	Schneider Acti 9 Kombirelæ , 10 A, 1P+N, 30 mA, 6 kA, C, ICV40N	22/4			
26	-F203	3606480089947	A9L15693	Schneider Electric AS	Schneider Transienbeskyttelse iPF K, Type 2, 400/230 VAC, 3P+N, 20kA, TN-S/TT	20/3			
27	-F205	3606481326140	A9P54716	Schneider Electric AS	Schneider Automatsikring , 3P+N, 16 A, C, 10 kA, IC40N	20/5			
28	-F206.1	3606481326140	A9P54716	Schneider Electric AS	Schneider Automatsikring , 3P+N, 16 A, C, 10 kA, IC40N	20/6			
29	-P2001	3606489524548	CCT15225	Schneider Electric AS	Schneider Assto ur 1 kanal, programmerbar astronomisk skumr	200/1			

Pos.	Tavlekomponent	Klemme	Brugsgenstand
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			



ELOGIC

Projektnavn: Svinget

Anlægsbetegn.: Fællestave opgang B

Kunde: TH E-T teknik ApS

Sidebetegn.: KLEMMELISTE

Sagsnr.: 185284-009B

Dato: 13.08.2021

Konstr. tegner: HEHNI / JAP OD

Projekt rev.: 03 05.10.2021

Side rev.:

Sidst udskrevet: 05-10-2021


Side 401

Forrige side:

Næste side:

T avledata


Højde											Bemærkning
Bredde											Udvendig montage Transparent labels
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A											Mål
											Højde: 625 mm
											Bredde: 1000 mm
											Dybde: 103 mm
B											Kortslutningsdata
											Max Icc:
											16 kA
											Max In:
											25 A
C											Karakteristik:
											gG/gL
											Forudsat Ikm:n:
											- kA
D											Tavledata
											Tavlefabrikat
											Hager
											Kapslingsklasse:
											IP 2XC
E											Intern opdeling:
											Form 1
											Driftsdata
											Ue Hovedkredse:
											3x400/230 V
											Ue Hjælpekredse:
											-
F											Systemjording:
											TT
											BBB:
											Totalisolation
											Mærkestrøm:
											25 A
G											Side

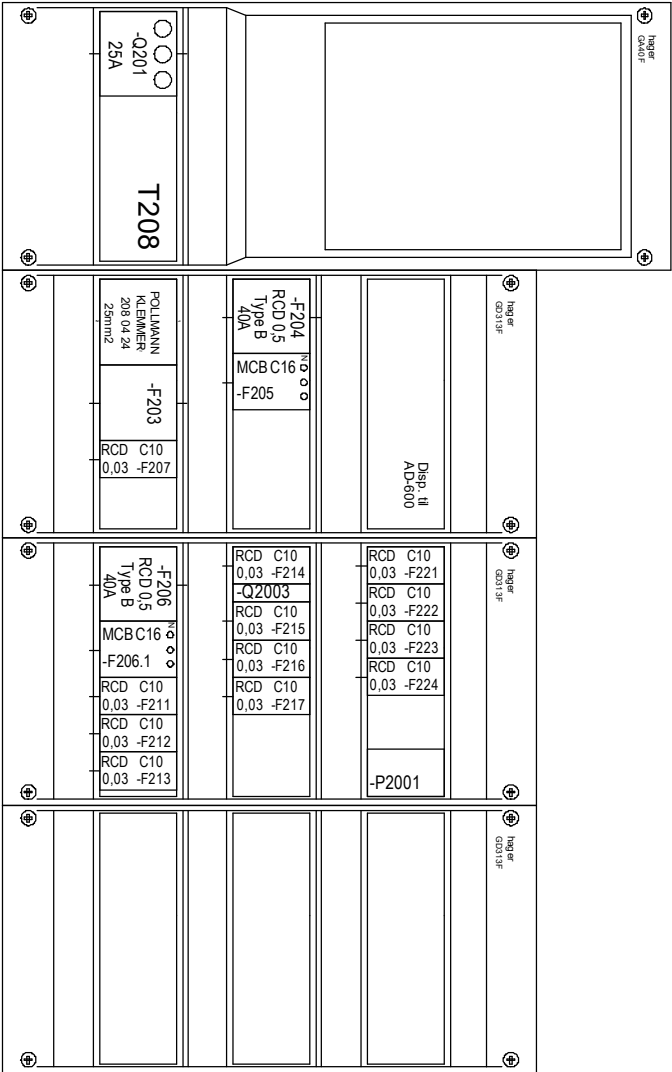

							
Projekt navn: Svinget							
Anlægsbetegn.: Fællestave opgang B							
Kunde: T H E-T teknik ApS							
Sidebetegn.: ARRANGEMENT							
Dato: 13.08.2021							
Konstr./tegner: HEHNI / JAP OD							




ELOGIC

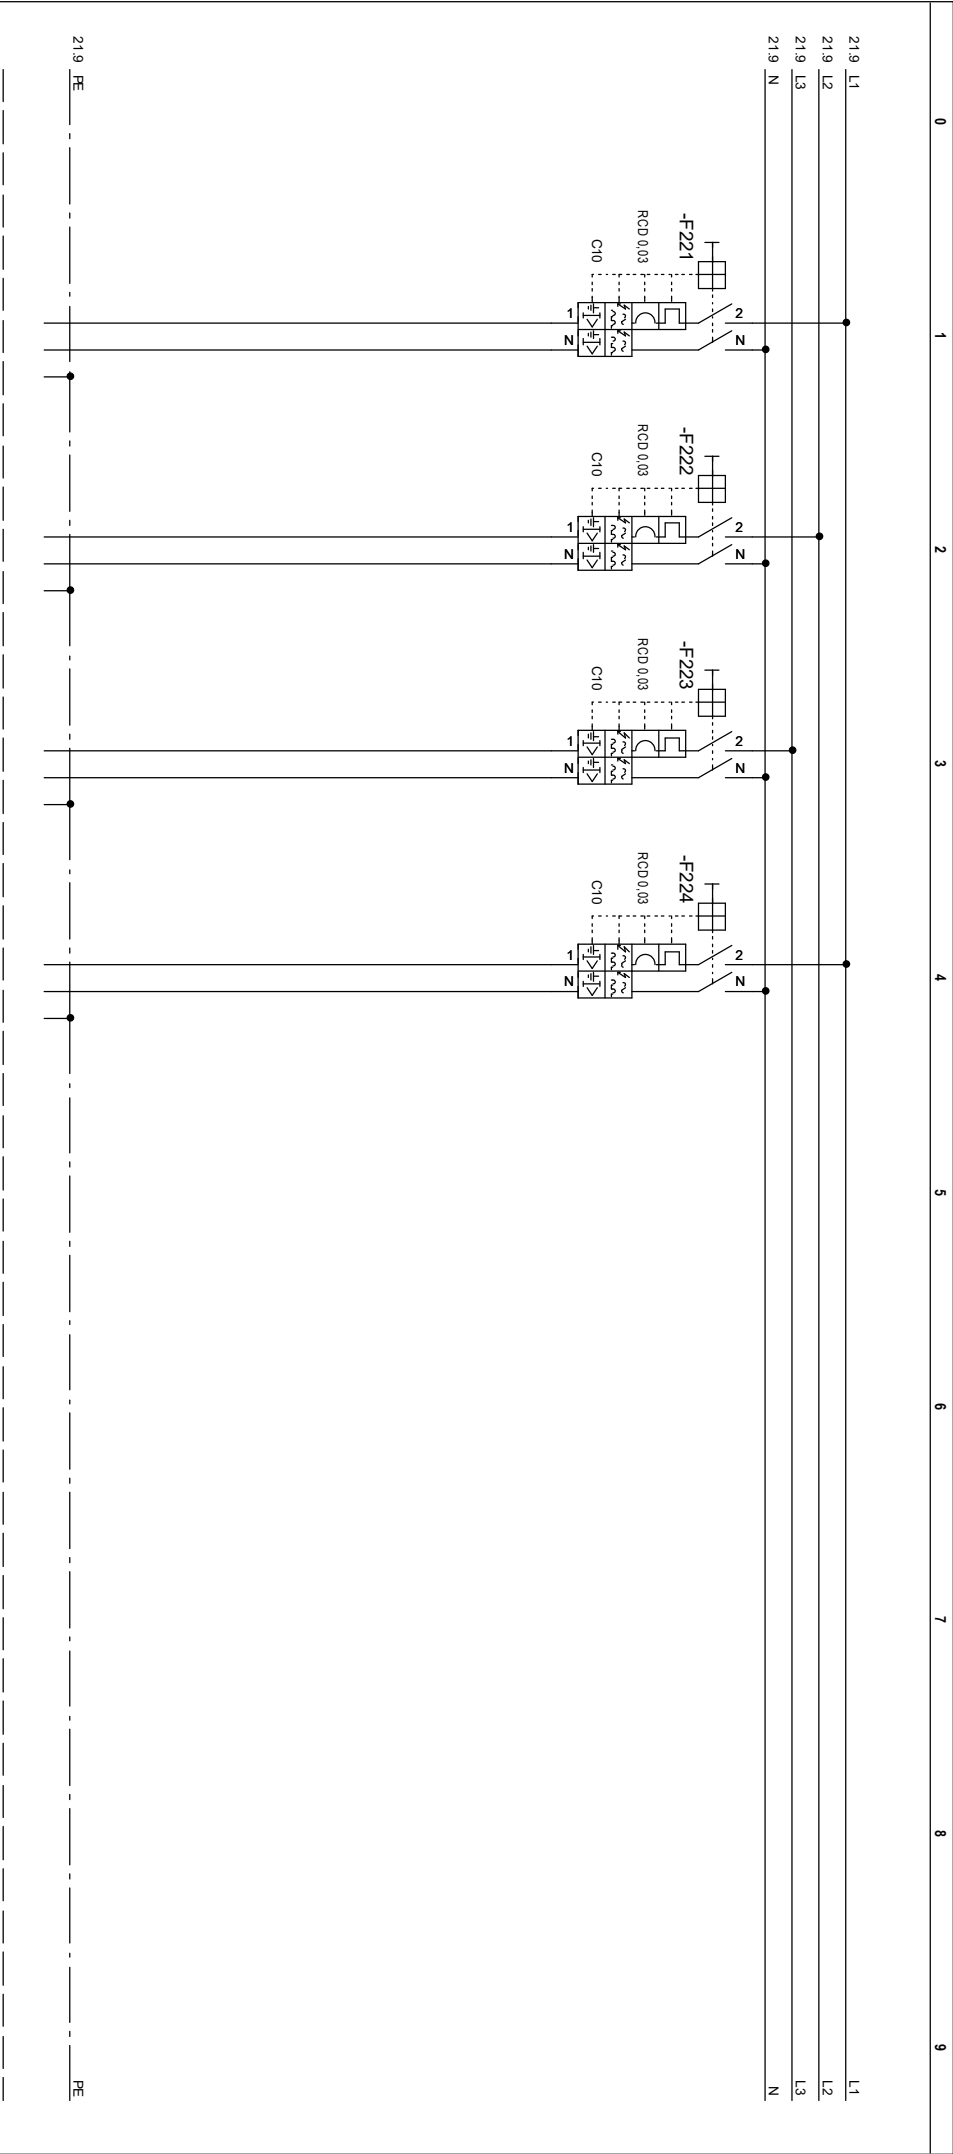

Kabel:		Regulering, Central		Dataled, Central		Disp. VVS pumpe					
Beskrivelse:		Sikkerhedsberegning		Dataled, Central		Disp. VVS pumpe					
Projektnavn:		Svinget									
Anlægsbetegn.:		Fællestave opgang B									
Kunde:		TH E-Teknik ApS									
Sidebetegn.:		HOVEDSTRØMSSKEMA									
Sagsnr.:		185284-009B									
Dato:		13.08.2021									
Konstr./tegner:		HEHNI / JAP OD									
Projekt rev.:		03 05.10.2021									
Side rev.:											
Side:		22									
Side:		21									
Side:		200									




ELOGIC

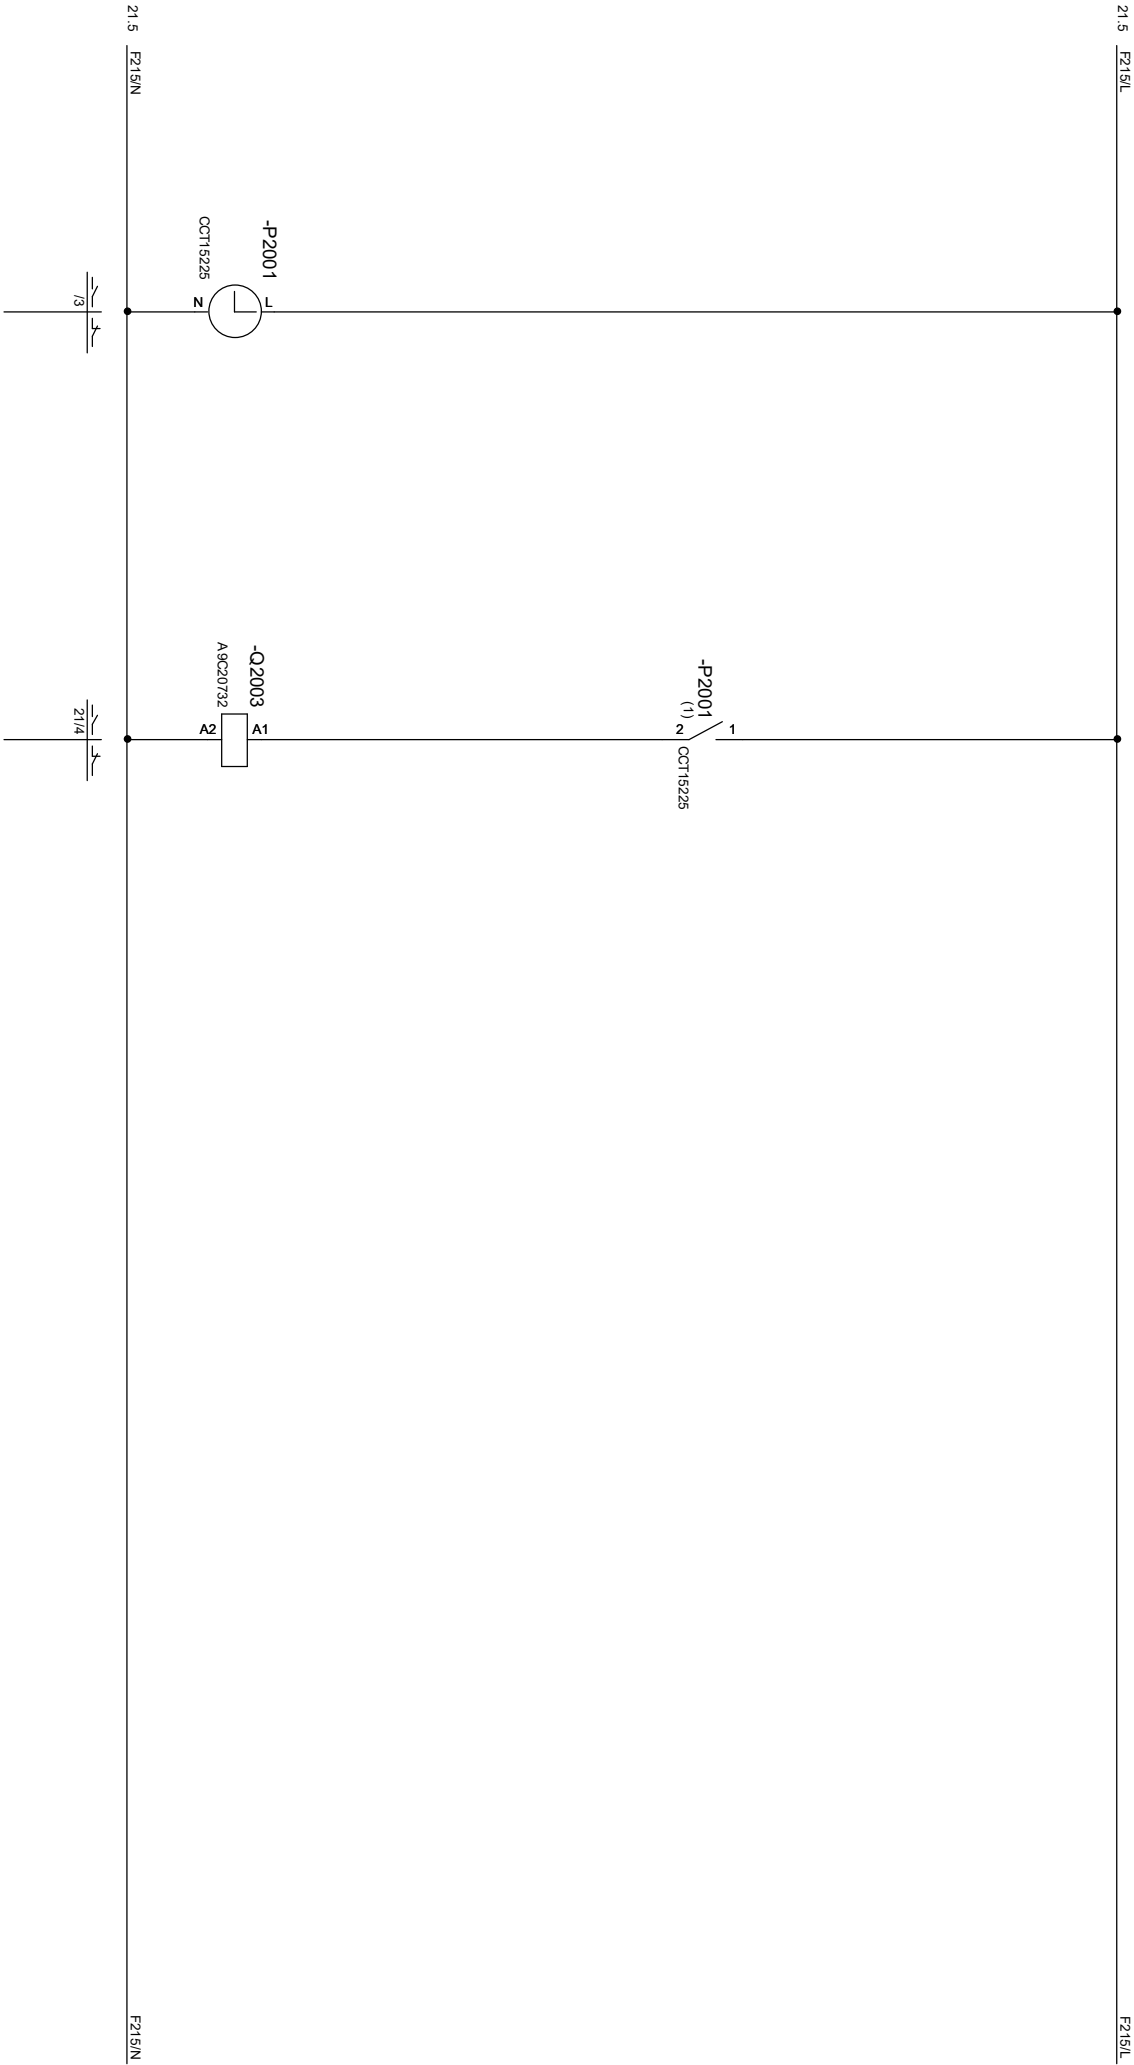

 ELOGIC			
Projektnavn: Svinget		Sagsnr.:	
Anlægsbetegn.: Fællestave opgang B		185284-009B	
Kunde: T H E-T elektronik APS			
		Projektr. rev.: 03 05.10.2021	
		Side rev.:	
		Forrige side: 22	
Sidebetegn.: ST YRESTRØMSSKEMA		Konstr./tegner: HEHNI / JAP OD	
		Sidst udskrevet: 05-10-2021	
		Næste side: 400	

Pos.		Komponent	EAN-nr.	Type	Leverandør	Beskrivelse	Placering
1	-Q201	383895004783	2242002		MTO Electric AS	Ett Pasting, D02, 25 A, gul	200
2	-Q201	4021267313067	W0-31306		Carlo Gavazzi Handel AS	Wöhner Sikringsholder for DIN-skinner, D02, 3P, 63 A	201
3	-Q2003	5702969107558	A9C20732		SCHNEIDER ELECTRIC AS DANMARK	Modulkontaktor iCT 25A 2P (NO) Uc 230, 240VAC	200/3
4	-Q201	383895000549	D02-25A		MTO Electric AS	Sikring D0 gGtL, 25 A, D02, gul, 400 VAC	201
5	-P201	3250618100822	GA40F		Wexøe AS	HagerMåleramme udstøbt i aluminium, hvid, 250x625x103 mm	201
6	-BOX1	3250612845194	GD313F		Wexøe AS	Hager Gruppebælte udstøbt i aluminium, 39 M, hvid	10
7	-BOX2	3250612845194	GD313F		Wexøe AS	Hager Gruppebælte udstøbt i aluminium, 39 M, hvid	10
8	-BOX3	3250612845194	GD313F		Wexøe AS	Hager Gruppebælte udstøbt i aluminium, 39 M, hvid	10
9	-Q201	383895005292	KD02		MTO Electric AS	Sikringsbryder E18, 63 A, D02, 500 VAC/DC	201
10	-X202	4025221401449	208 04 24		Carlo Gavazzi Handel AS	Polimann Terminal, HLA-K 25-4/8, 25mm² 4P-3xGrønt 1xBlå	202
11	-P201	3250613063610	GZ45F		Wexøe AS	Hager Dinrail with clips	201
12	-F204	3606489502904	A9Z66440		Schneider Electric AS	Schneider Fejlstrømsafbryder PFI AC-DC, 40 A, 4P, 500 mA	204
13	-F206	3606489502904	A9Z66440		Schneider Electric AS	Schneider Fejlstrømsafbryder PFI AC-DC, 40 A, 4P, 500 mA	206
14	-F207	3606489444112	A9DC3610		Schneider Electric AS	Schneider Acti 9 Kombirelæ, 10 A, 1P+N, 30 mA, 6 kA, C, ICV40N	207
15	-F211	3606489444112	A9DC3610		Schneider Electric AS	Schneider Acti 9 Kombirelæ, 10 A, 1P+N, 30 mA, 6 kA, C, ICV40N	211
16	-F212	3606489444112	A9DC3610		Schneider Electric AS	Schneider Acti 9 Kombirelæ, 10 A, 1P+N, 30 mA, 6 kA, C, ICV40N	212
17	-F213	3606489444112	A9DC3610		Schneider Electric AS	Schneider Acti 9 Kombirelæ, 10 A, 1P+N, 30 mA, 6 kA, C, ICV40N	213
18	-F214	3606489444112	A9DC3610		Schneider Electric AS	Schneider Acti 9 Kombirelæ, 10 A, 1P+N, 30 mA, 6 kA, C, ICV40N	214

ELOGIC		Projektnavn: Svinget		Sagsnr.: 185284-009B		Projektrev.: 03 05.10.2021		Side 400	
Anlægsbetegn.: Fællestave opgang B		Kunde: T H E-T eknik ApS		Dato: 13.08.2021		Side rev.:		Følgende side:	
Sidebetegn.: KOMPONENTLISTE				Konstr.løst af: HEHN / JAF OD		Sidst udstrebet:		Næste side:	
								401	

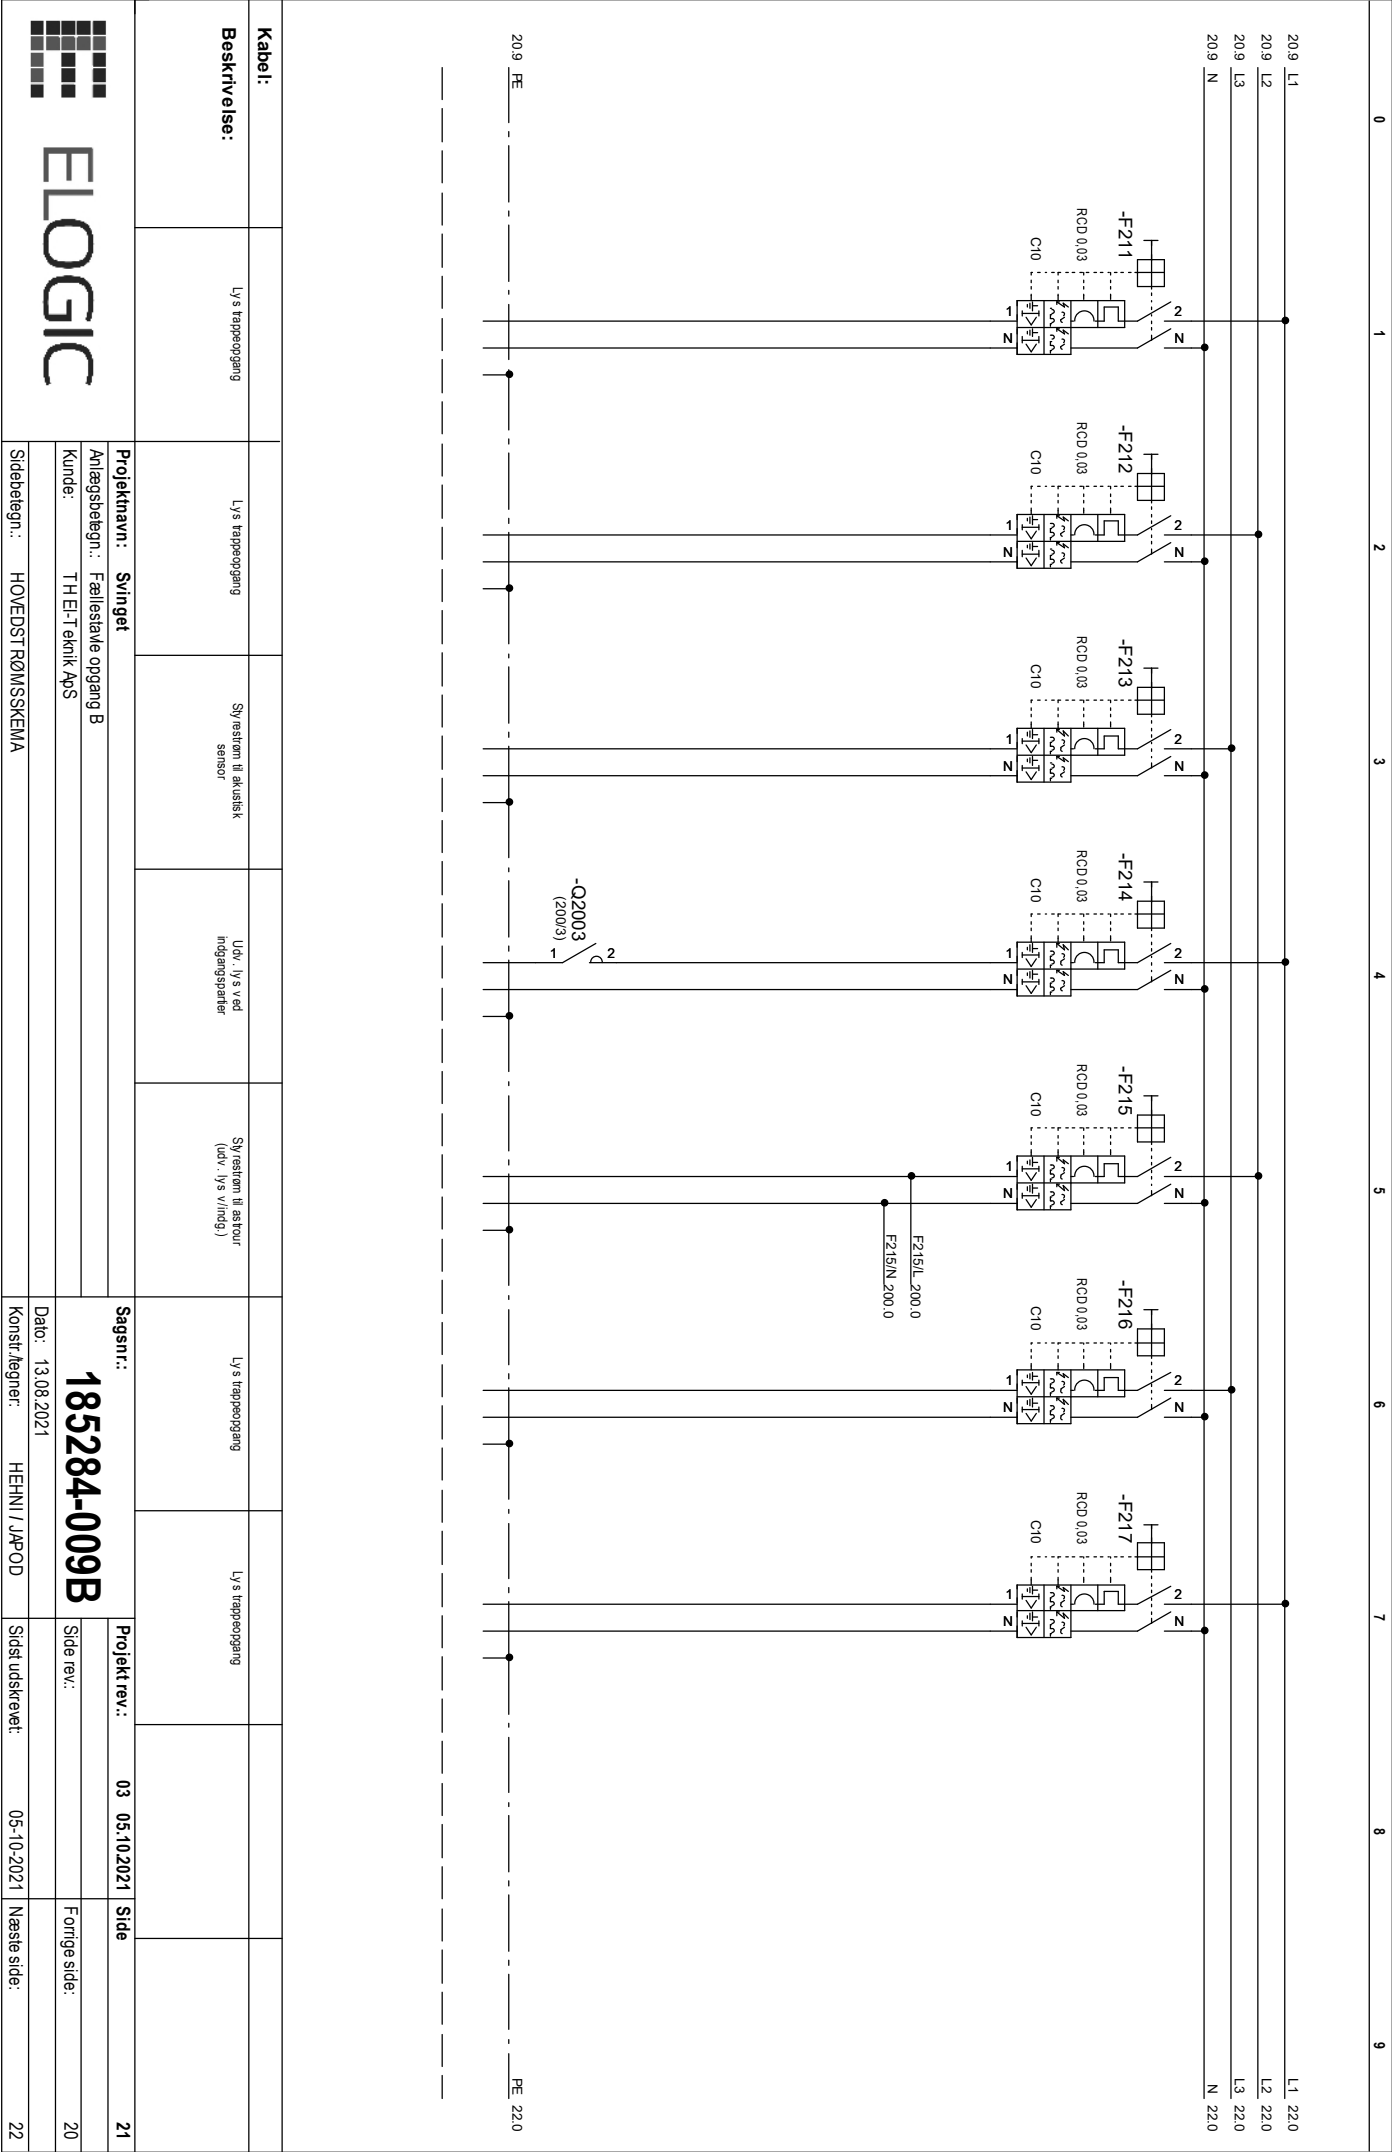

Kabel:										
Beskrivelse:	Lys trappegang	Lys trappegang	Stryestrom til akustisk sensor	Udv. lys ved indgangsdør	Stryestrom til astour (udv. lys vindg.)	Lys trappegang	Lys trappegang			
Projektnavn: Svinget						Sagsnr.: 185284-009B		Projektrev.: 03 05.10.2021	Side 21	
Anlægsbetegn.: Fællestave opgang B						Dato: 13.08.2021		Konstr./tegner: HEHNI / JAP OD		Side udskrevet: 22
Kunde: T H E-T teknik ApS										Forrige side: 20
Sidebetegn.: HOVEDSTRØMSKEMA										Næste side:

